




**HØYSPENNING
LIVSFARE**

**Aktiviteter
nær høyspenningslinjer
og kabler er
livsfarlig**


mellom

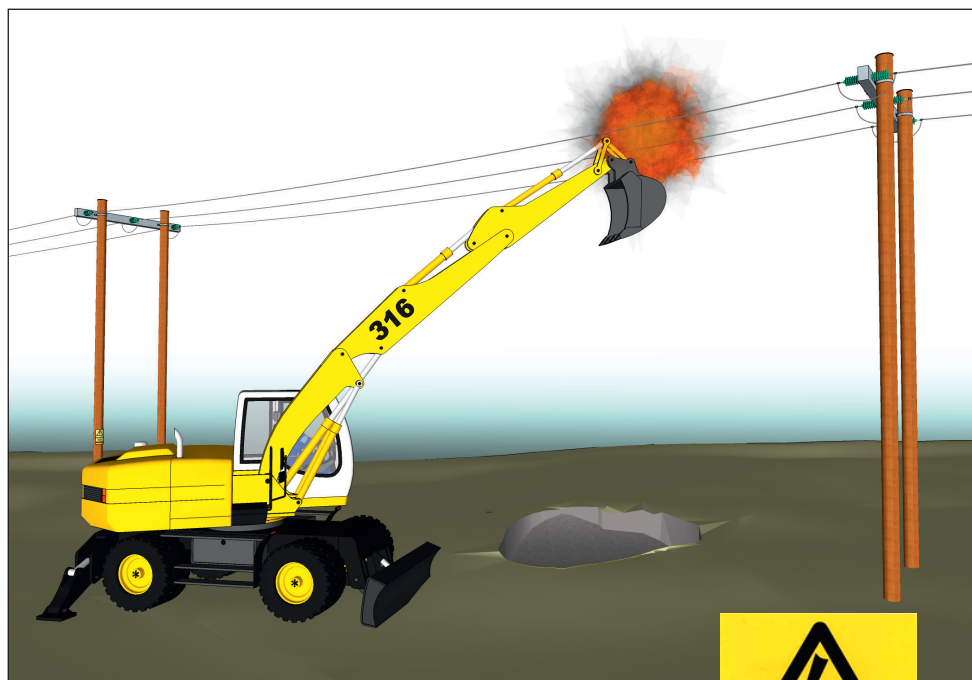

**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak

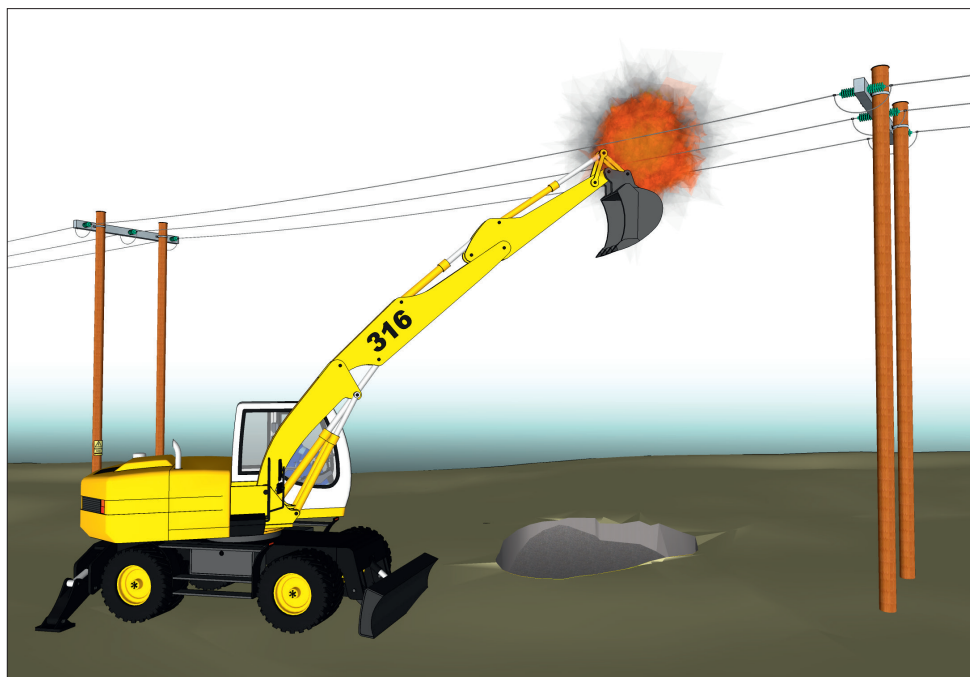


Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer

Arbeider du med anleggs- og skogsmaskiner, transport eller annen redskap med stor rekkevidde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

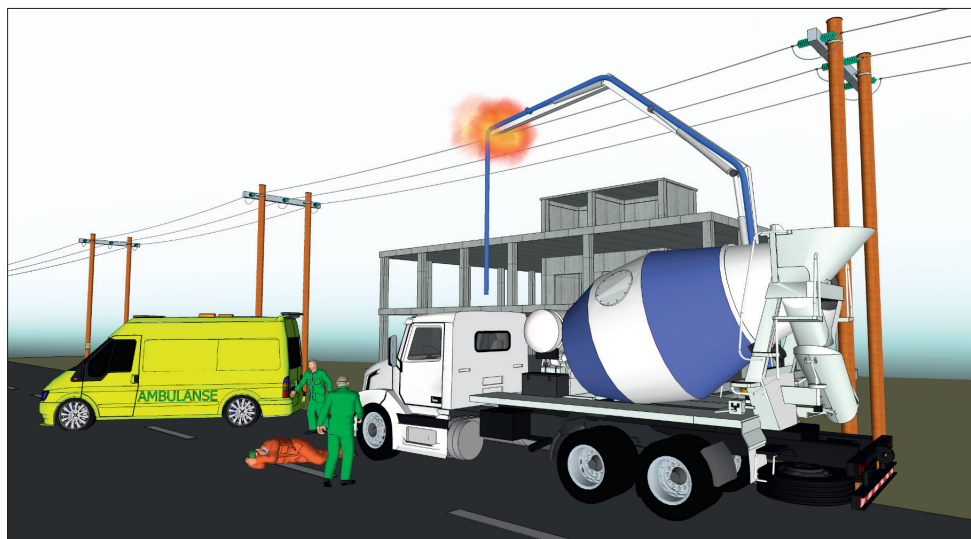

**Høyspenningslinjer er livsfarlige på flere meters avstand.
Berøring av høyspenningslinjer og anlegg har ført til flere
nestenulykker og tragiske dødsulykker.**

Skal du arbeide nærmere enn **30 meter avstand til linjen** må nettselskapet varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak. Kontaktinformasjon: se siste side.

Erstatningsansvar

Skade på anlegg tilhørende nettselskapet kan medføre erstatningsansvar for:

- Tap grunnet avbrudd i levert strøm
- Reparasjonskostnader

Eksempel:


En gravemaskin skader en høyspenningskabel i et boligområde. Skaden fører til at over 100 kunder blir uten strøm i en time. Totalkostnaden blir cirka 200.000 kroner.



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak

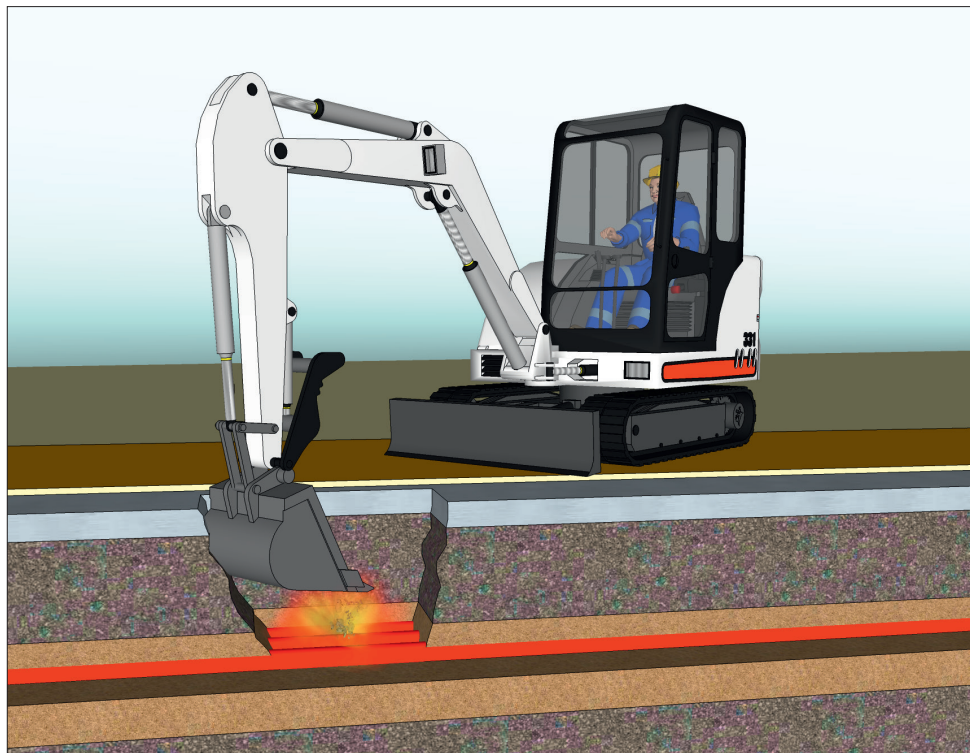

Graving, boring og spunting


Undersøk alltid om det er kabler i bakken der du skal grave eller bore. Det skal alltid utføres kabelpåvisning, og denne tjenesten er gratis. Kontaktinformasjon: se siste side.



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak

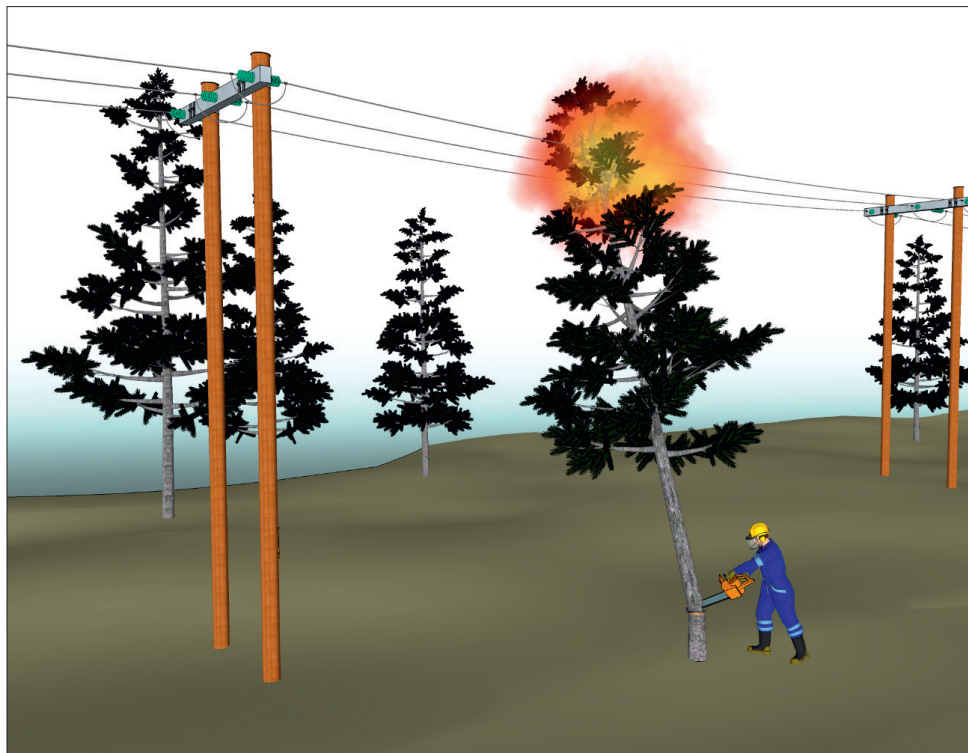

Trefelling


Før trefelling nær høyspenningslinjer skal nettselskapet på forhånd alltid kontaktes for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak. Kontaktinformasjon: se siste side.



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak

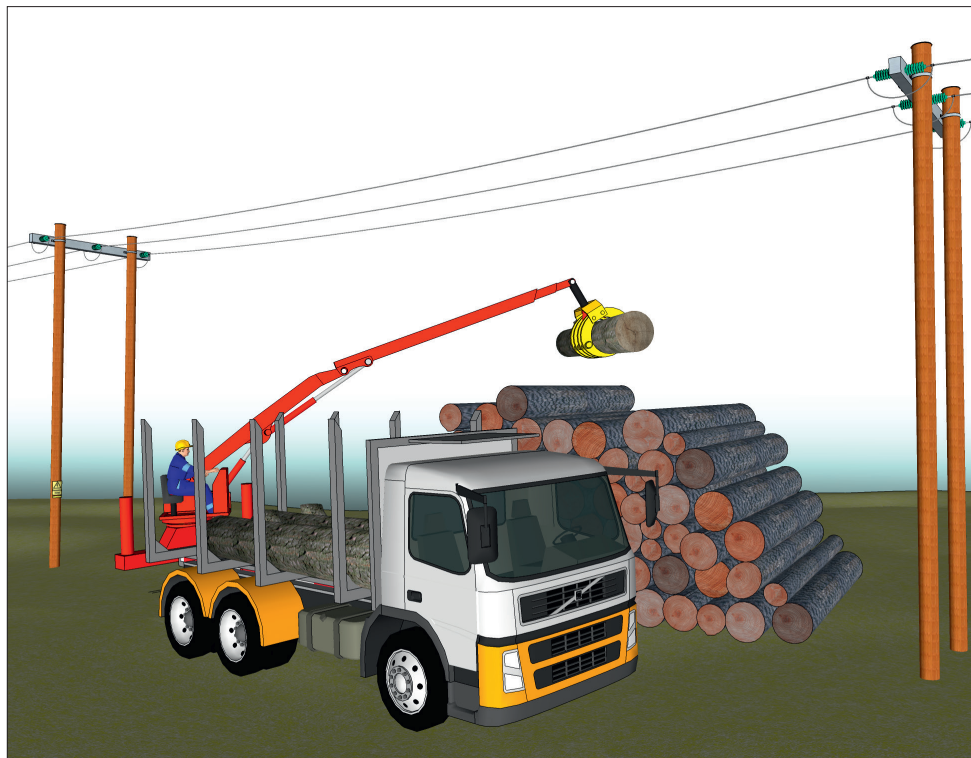

Lagring og bruk av kran


For materiell som transporteres, lagres og håndteres under/nær ved høyspenningslinjer skal nettselskapet kontaktes for befarings- og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak. Kontaktinformasjon: se siste side.



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig

Sikkerhetstiltak

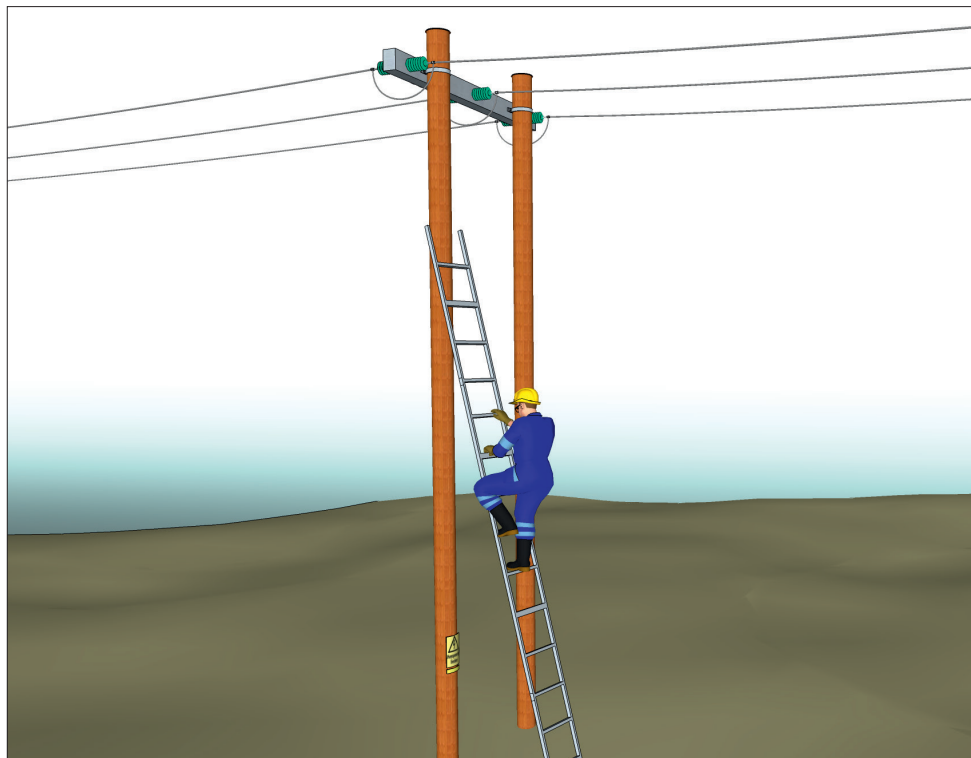

Klatring i master og ferdsel innenfor avsperrert område

Kun sikkerhetsklarert personell har adgang til å klatre i master, eller ferdes på innsiden av avsperrert område. Det er forbudt å bruke masten til andre formål som skilting, støtte osv.

Ta kontakt med MELLOM ved:

- Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer
- Graving, boring og spunting
- Trefelling
- Lagring og transport under høyspenningslinjer

For alle aktiviteter i brosjyren må nettselskapet kontaktes. Nettselskapet vil gi informasjon og ved behov stille med en representant som vil gi råd for å ivareta sikkerheten.

Kontaktinformasjon

Telefon 71 58 10 00

(sentralbord og varsling ved uhell 24/7)

kundeservice@mellom.no

<https://mellom.no/tjenester/>

www.gravemelding.no

Om du er i tvil,
spør!



**HØYSPENNING
LIVSFARE**

mellom